


## 9200 Self Adhesive Intumescent Seal

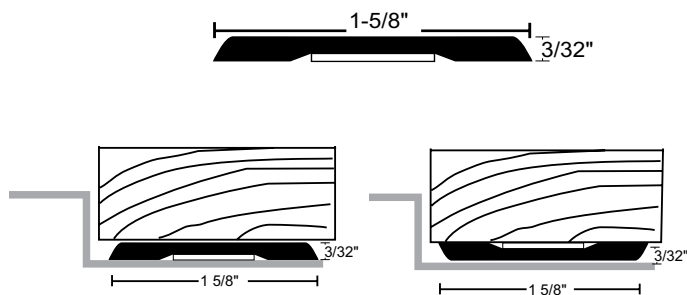

For excessive clearance between door and frame over 1/8", up to 5/16".  
UL certified for 20 minute fire doors with clearance up to 5/16".

### Installation Instructions

1. The surface temperature of the frame must be above 50°F for adhesive to bond.
2. Clean frame or door with clean wipe provided remove dust, oil, grease and dirt. Wax coated or high gloss painted surfaces may require roughening with a scotch brite pad or sandpaper so adhesive will bond properly.
3. Measure and pre-cut pieces to fit where seal is to be mounted.
4. Remove protective backing 1 to 2 feet at a time.
5. Position on frame or door where illustrated.
6. Adhere by pressing firmly (approx 15 lbs. pressure required) straight down along entire length of gasketing. Do not remove and relocate.
7. Make sure the seal does not impede proper closing and latching of the door.



POSITIVE PRES-  
SURE TESTED  
MISCELLANEOUS  
FIRE DOOR  
ACCESSORY

For use on 20 minute UL10B and UL10C wood or hollow metal fire doors with head and or jamb clearance exceeding 1/8", up to 5/16".

An NGP strike shim 9275 or 9225 is also required for proper latchbolt engagement.


Hinge edge of category B wood doors require a UL certified category G edge seal.

#### STORAGE AND SHELF LIFE

The adhesive on this seal has a shelf life of one year stored at 75°F and 50% relative humidity or less

**Made in USA**

## 9200 Sello Intumescente Autoadhesivo

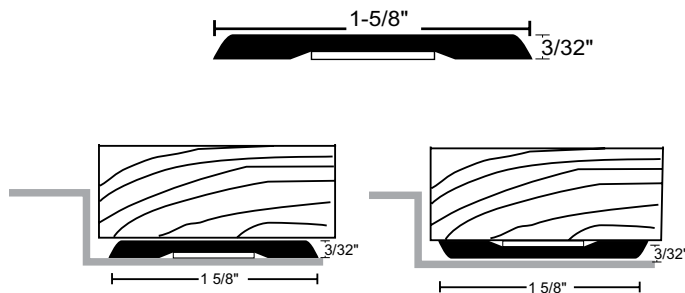

Para espacios excesivos entre la puerta y el marco de más de 1/8" hasta 5/16".  
Certificado por UL para puertas cortafuego por 20 minutos con espacios de hasta 5/16".

### Instrucciones de Instalación

1. La temperatura de la superficie del marco debe estar a más de 50°F para que el adhesivo en este sello se adhiera debidamente.
2. Limpie el marco o la puerta con el paño limpio suministrado para remover polvo, aceite, grasa y tierra. Para que el adhesivo pegue adecuadamente en las superficies enceradas o con pintura de alto brillo puede lijarlas, si es necesario, con una almohadilla Scotch Brite o con papel de lija.
3. Mida y recorte las piezas para adaptarlas al sitio donde se instalará el sello.
4. Remueva el papel protector uno o dos pies a la vez.
5. Coloque el sello en el marco o puerta como se muestra en la ilustración.
6. Presione con firmeza (se necesitan aproximadamente 15 libras de presión) a lo largo de todo el empaque. No lo remueva para reubicarlo.
7. Asegúrese que el sello no impida cerrar y correr debidamente el pasador de las puertas.



ACCESORIO  
MISCELÁNEO  
PARA PUERTA  
CORTAFUEGO

Para usarse en puertas de metálicas huecas o de madera cortafuego de 20 minutos UL10B y UL10C con espacios de cabezal y/o jambas que exceden 1/8" hasta 5/16"

También se necesita una placa de impacto 9275 ó 9225 de NGP para que el pasador cierre completamente.

El borde del lado de las bisagras de las puertas de madera categoría B requieren un sello para bordes de categoría G certificado por UL.

**Hecho en  
Estados Unidos**

1/16

#### ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

El adhesivo de este sello tiene una vida útil de un año si se almacena a una temperatura de 75°F y una humedad relativa de 50% o menos.